

# 屋根上点検台鎖錠装置

*Rooftop inspection platform locking device*

本装置は、架線通電中は屋根上作業足場に入るためのインターロック付扉を鎖錠し、扉開閉ができない状態にすることにより、作業者が誤って足場上に進入して感電することを防止します。



電源操作盤

## 装置特徴


- ① 架線断路器とのインターロックにより、誤進入による感電を防止します。
- ② 扉にキースイッチを設けており、作業者がカギを携帯する事で、作業者がいる状態での誤投入を防止します。
- ③ 電磁式ソレノイドによるロックで、確実に施錠します。
- ④ パトライトによる表示で、作業中・断路器切を目視出来ます。

# 屋根上点検台鎖錠装置


## Rooftop inspection platform locking device

### 装置構成

■電源操作盤

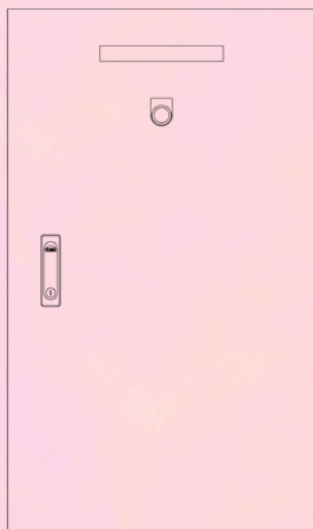

■扉

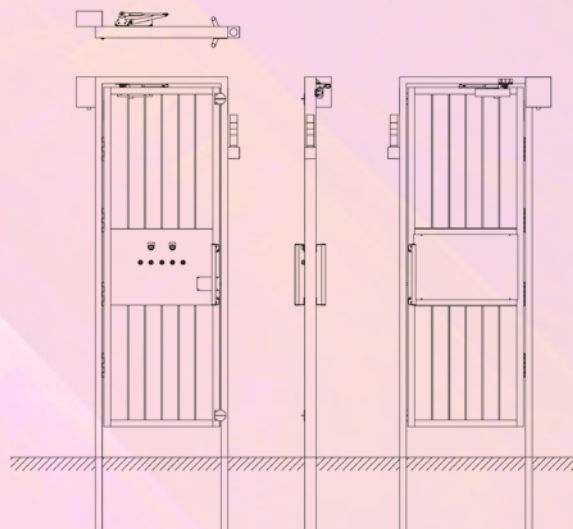

### 装置仕様

#### 操作盤（制御盤）

構造	鋼板製、防水型、壁掛型、屋外用
寸法	500W×850H×230Dmm (600W:取付け部含む)
操作方式	取手開閉操作、ブレーカー操作、キースイッチ操作
塗装色	内外面:2.5Y 8/14 全艶

#### 鎖錠装置（解錠・施錠ユニット）

方式	電磁ソレノイドロック方式(通電時解錠型)
電磁ソレノイド定格ストローク	13mm
消費電力	9.6W
電圧	DC24V
重量	0.38kg

#### パトライト

電圧	DC24V
電流	0.3A
重量	1.2kg

#### 扉ロック装置

方式	鍵操作（2ヶ所抜）
ストローク	15mm
鍵	5種類2セット

#### 扉開閉検知リミットスイッチ

種類	シール・ピン・プランジャ形
----	---------------

※実際の扉、設置場所などにより変更の可能性があります。※納品後の各種点検・メンテナンスも対応致します。(有償)

※当装置の詳細については下記お問い合わせ先までご連絡ください。

お問い合わせ  
CONTACT

困難を克服して、革新的技術を、より早く世に出す

新光電業株式会社 創人 SORT

本社 〒751-0840 山口県下関市長州出島10-27

TEL 083-227-3464 FAX 083-227-4372 JRTEL 083-4409 JRFAX 083-4410

<https://sort-inc.net>